
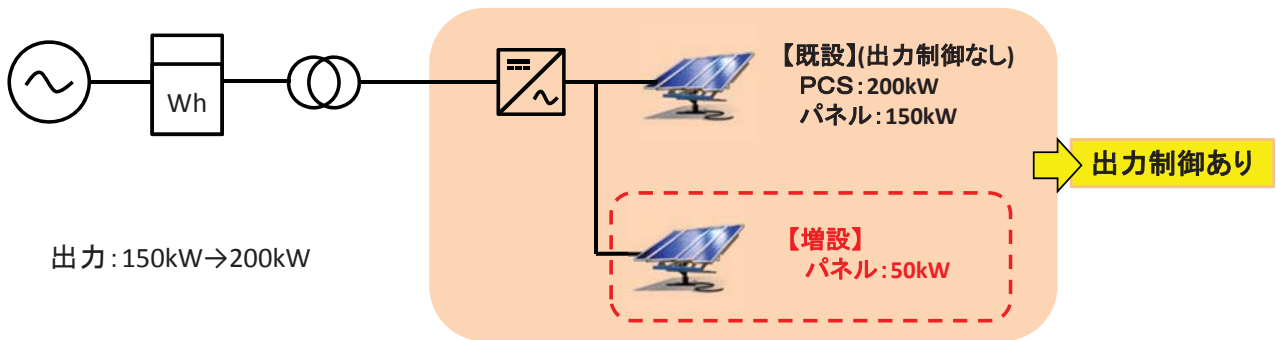




# 増設と出力制御について

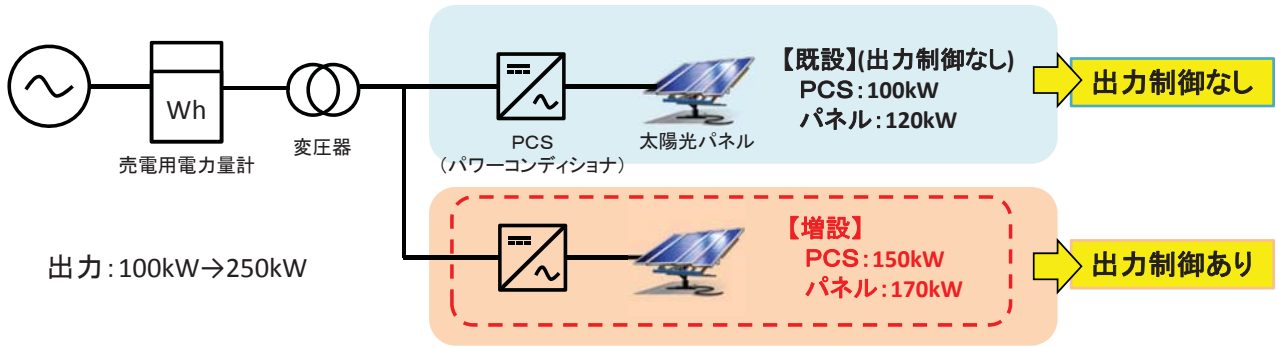

増設部分のみを区分して出力制御できない場合には、原則全体が出力制御の対象となる。

## 50kW未満の太陽光について特例措置がある場合

※東京電力、中部電力、関西電力の需給調整区域で50kW未満の太陽光を接続する場合は特例として当分の間、出力制御の対象外としている。

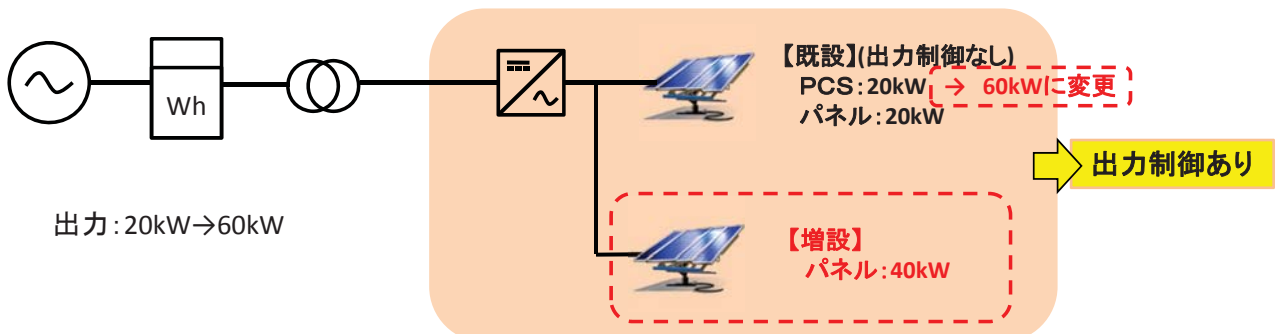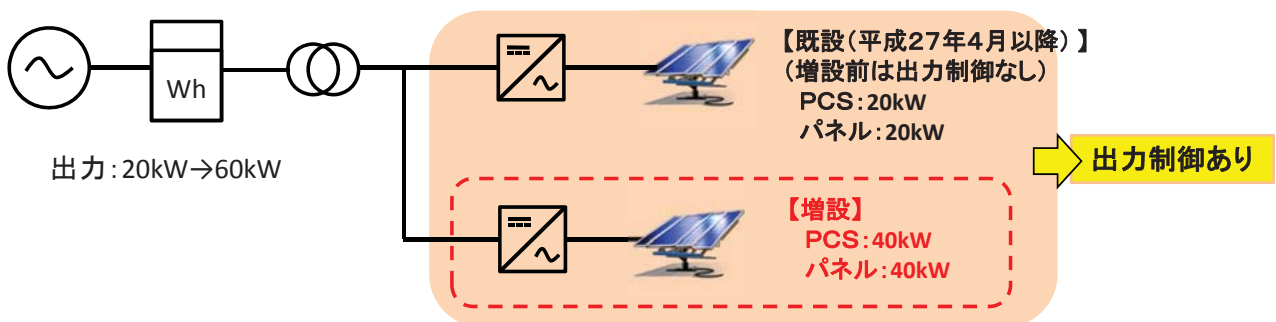

50kW未満の太陽光を当分の間、出力制御しないという措置は、特例として設けているものであり、平成27年4月以降に接続契約の申込みを行った50kW未満の太陽光発電設備について、増設を行うことで全体の出力が50kW以上となる場合には、設備全体が出力制御の対象となる。